

Kaltluftvolumenstrom in der Nacht


Betrag und Richtung in 2m über Grund (m/s)

- < 0,2
- 0,2 - <= 0,3
- 0,3 - <= 0,5
- 0,5 - <= 1,0
- > 1,0

Kaltluftvolumenstromdichte 04 Uhr (m³/ms)

- < 7,5
- 7,5 - <= 15,0
- 15,0 - <= 30,0
- 30,0 - <= 60,0
- 60,0 - <= 90,0
- > 90,0

Stadtgrenze

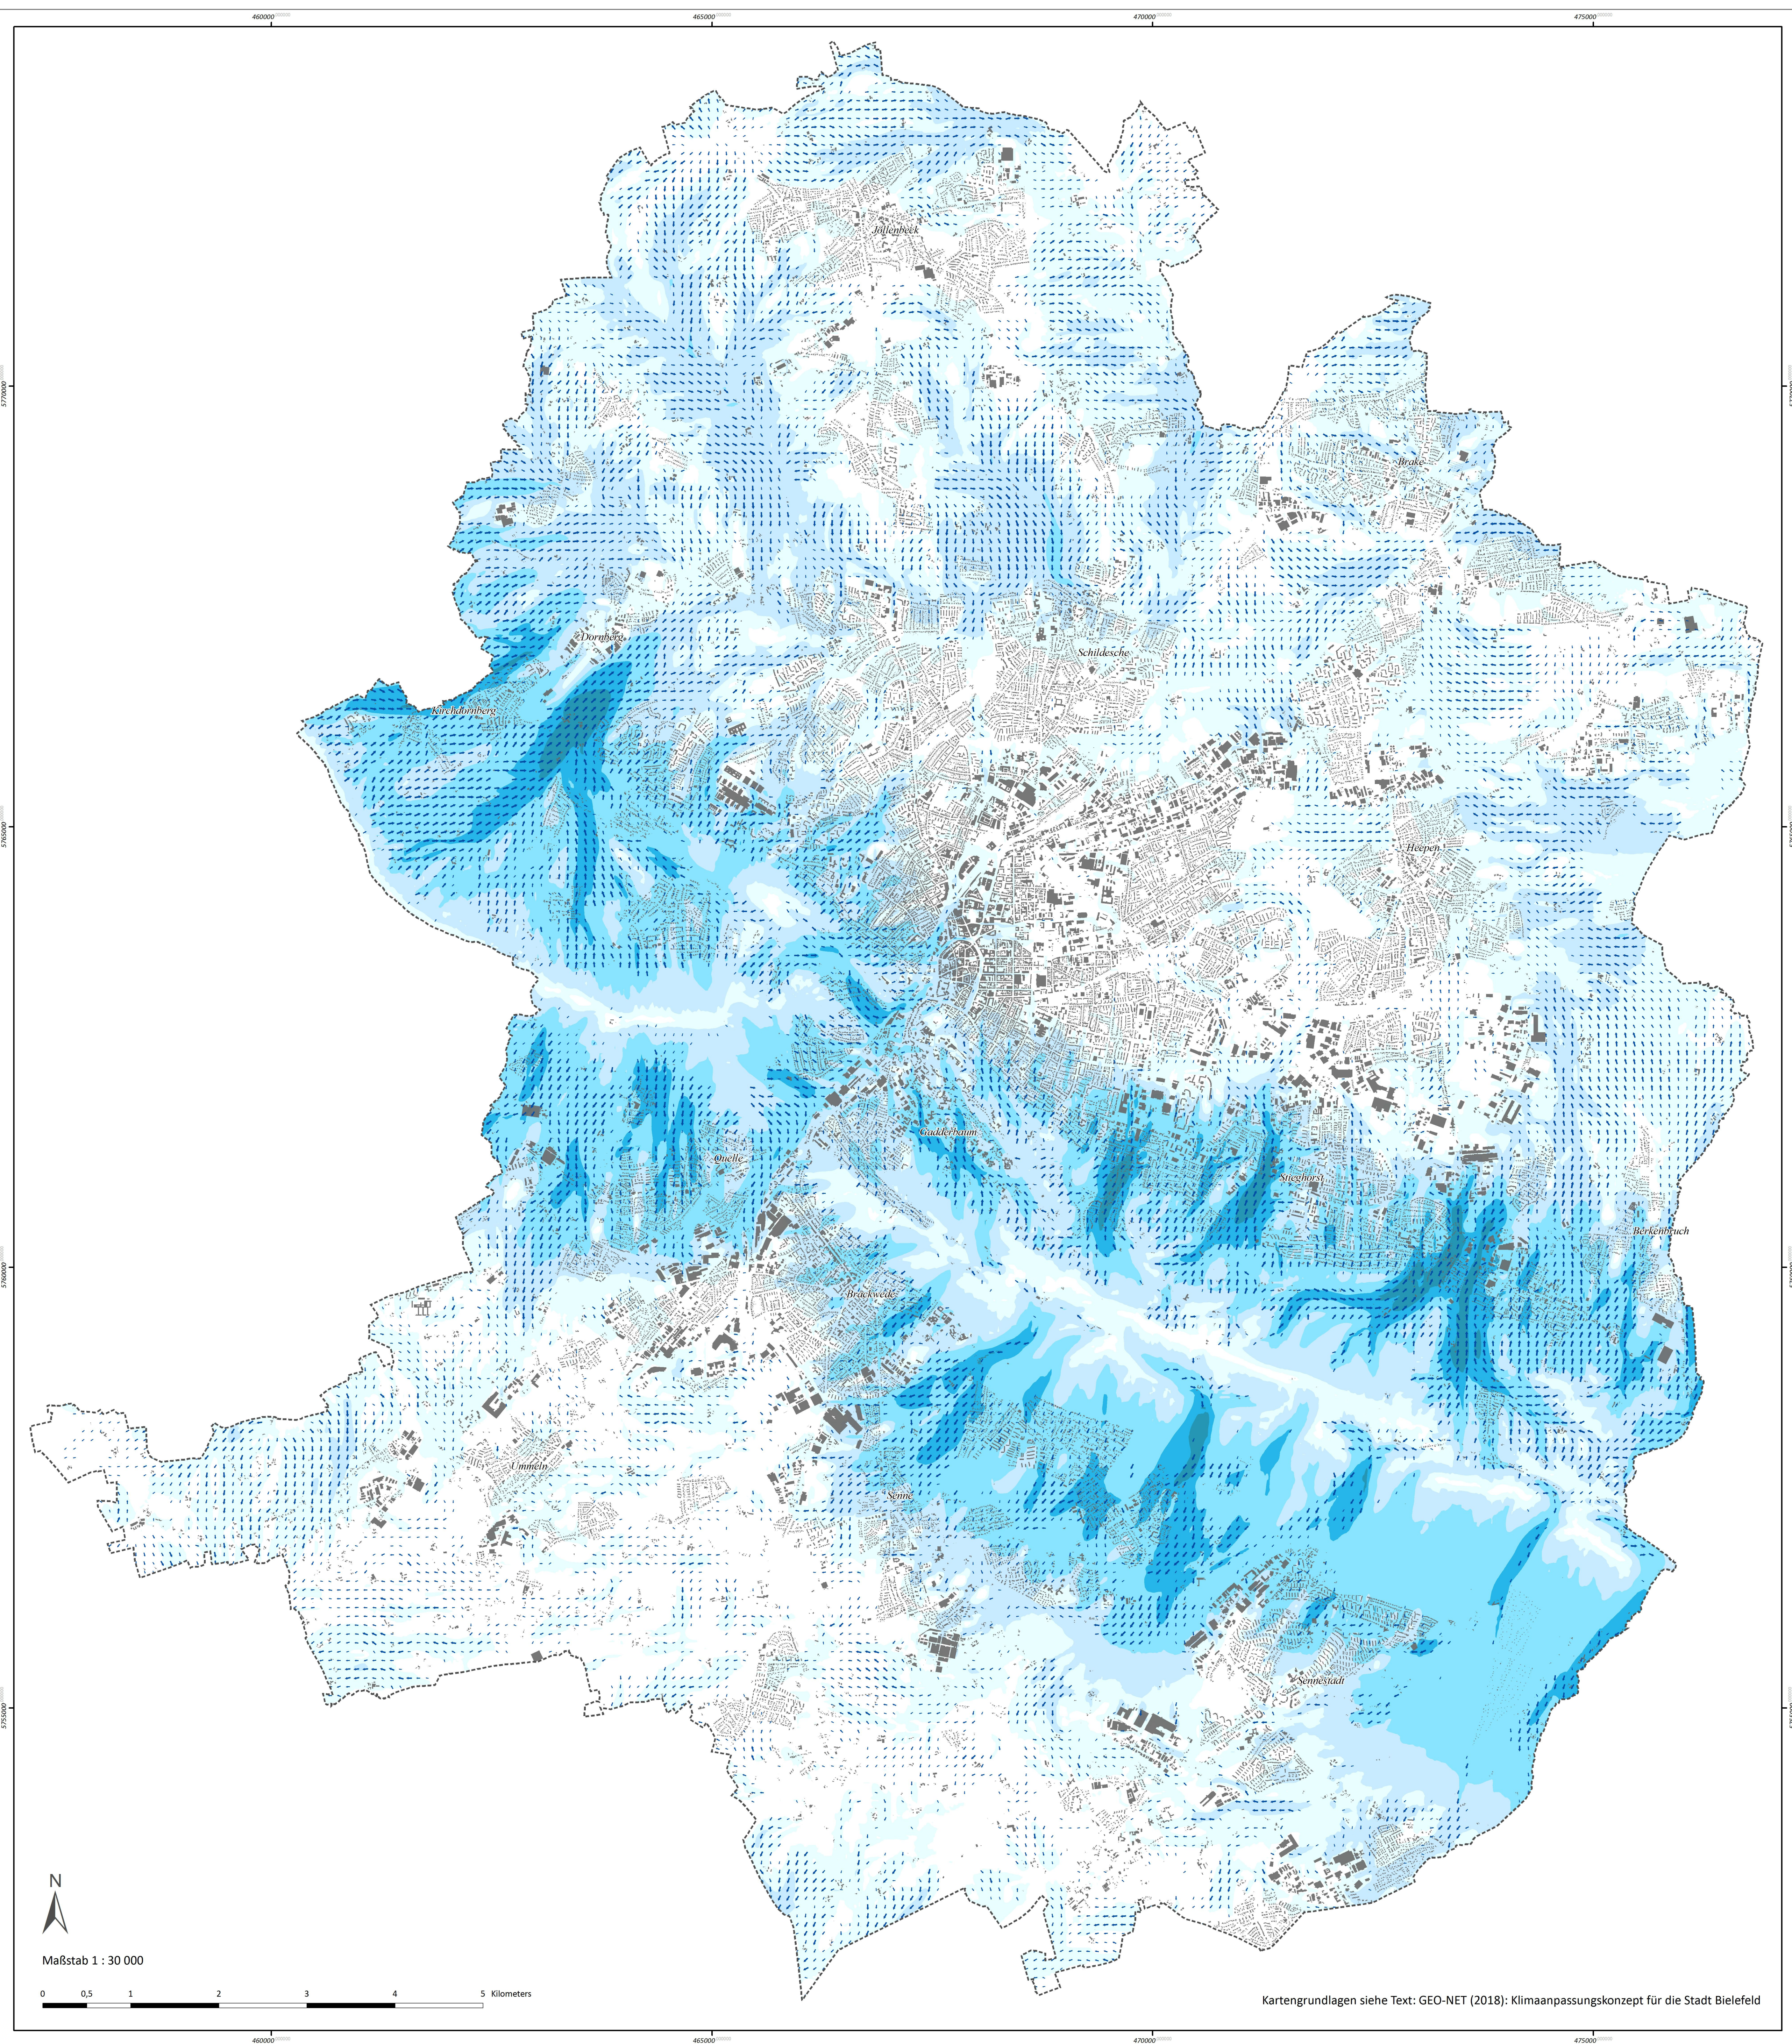

EBI Stadt Bielefeld - Der Oberbürgermeister
Umweltamt
August-Bebel-Straße 75 - 77
33602 Bielefeld

GEO-NET +
GEO-NET
Umweltconsulting GmbH
Große Pfahlstraße 5a
30161 Hannover

Bearbeitung: GN, HK 20181017